


Bilaga ritning utfart



Byggnadsdel	Material	Tjocklek
Slitlager	Ex asfalt, gårdsgrus, stenmjöl	40 mm
Bärlager	Bergkross 0/31,6	100 mm
Förstärkningslager	Bergkross 0/63,5	300 mm
Undre förstärkningslager	Bergkross 0/90 alt. bergkross 0/150 alt. sand	760 mm
Materialavskiljande lager av geotextil	Bruksklass N2	
Växtbädd sådd	Anläggningsjord/matjord	100 mm
Vägtrumma - tillhandahålls av Piteå kommun för avhämtning	Dim 200 mm, maxlängd = 9,0 m	

Utförande enligt AMA anläggning 20

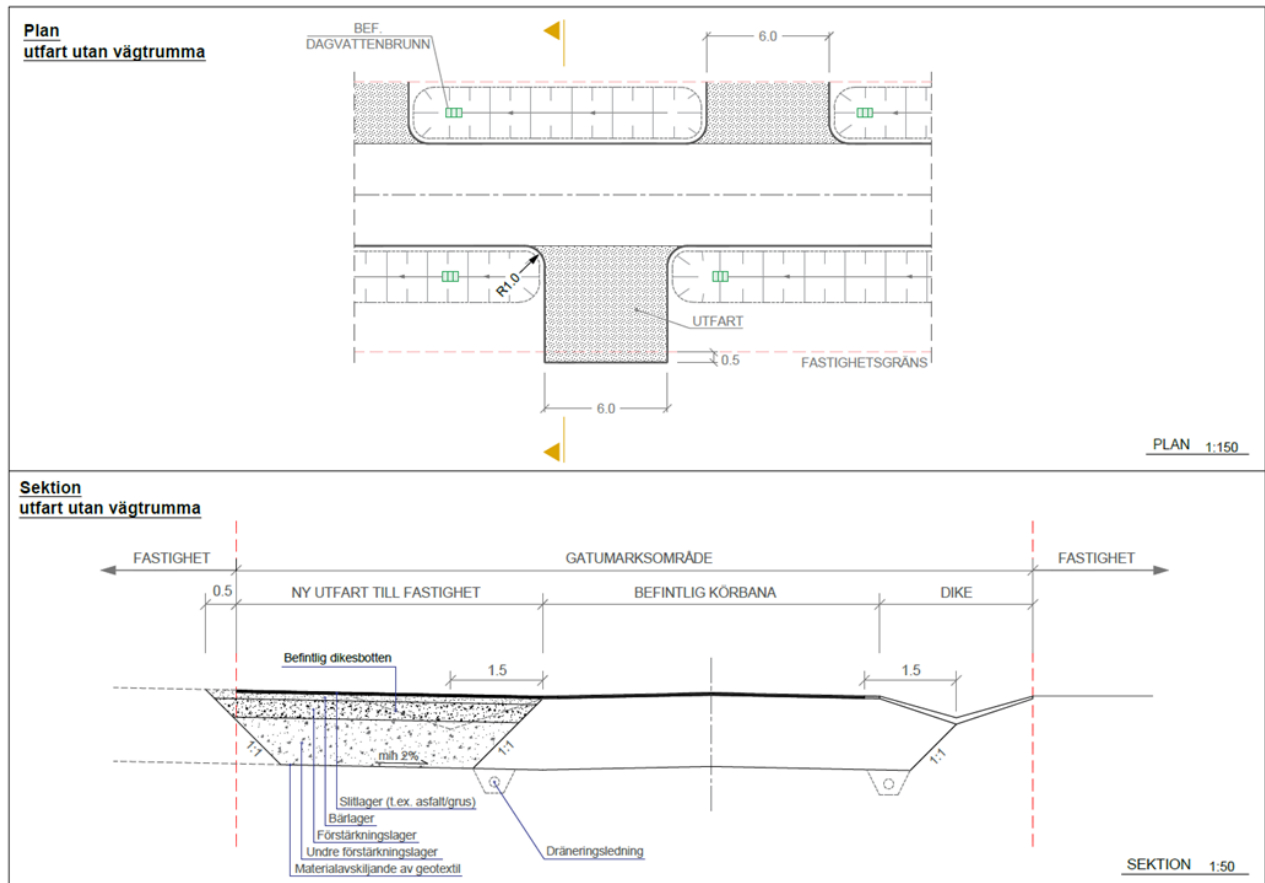

Piteå kommun